Hamse M product 1 normal Pd catalyst
P31CPD CDCl3 /opt/data Adv_Exp 28

Queen Mary
University of London

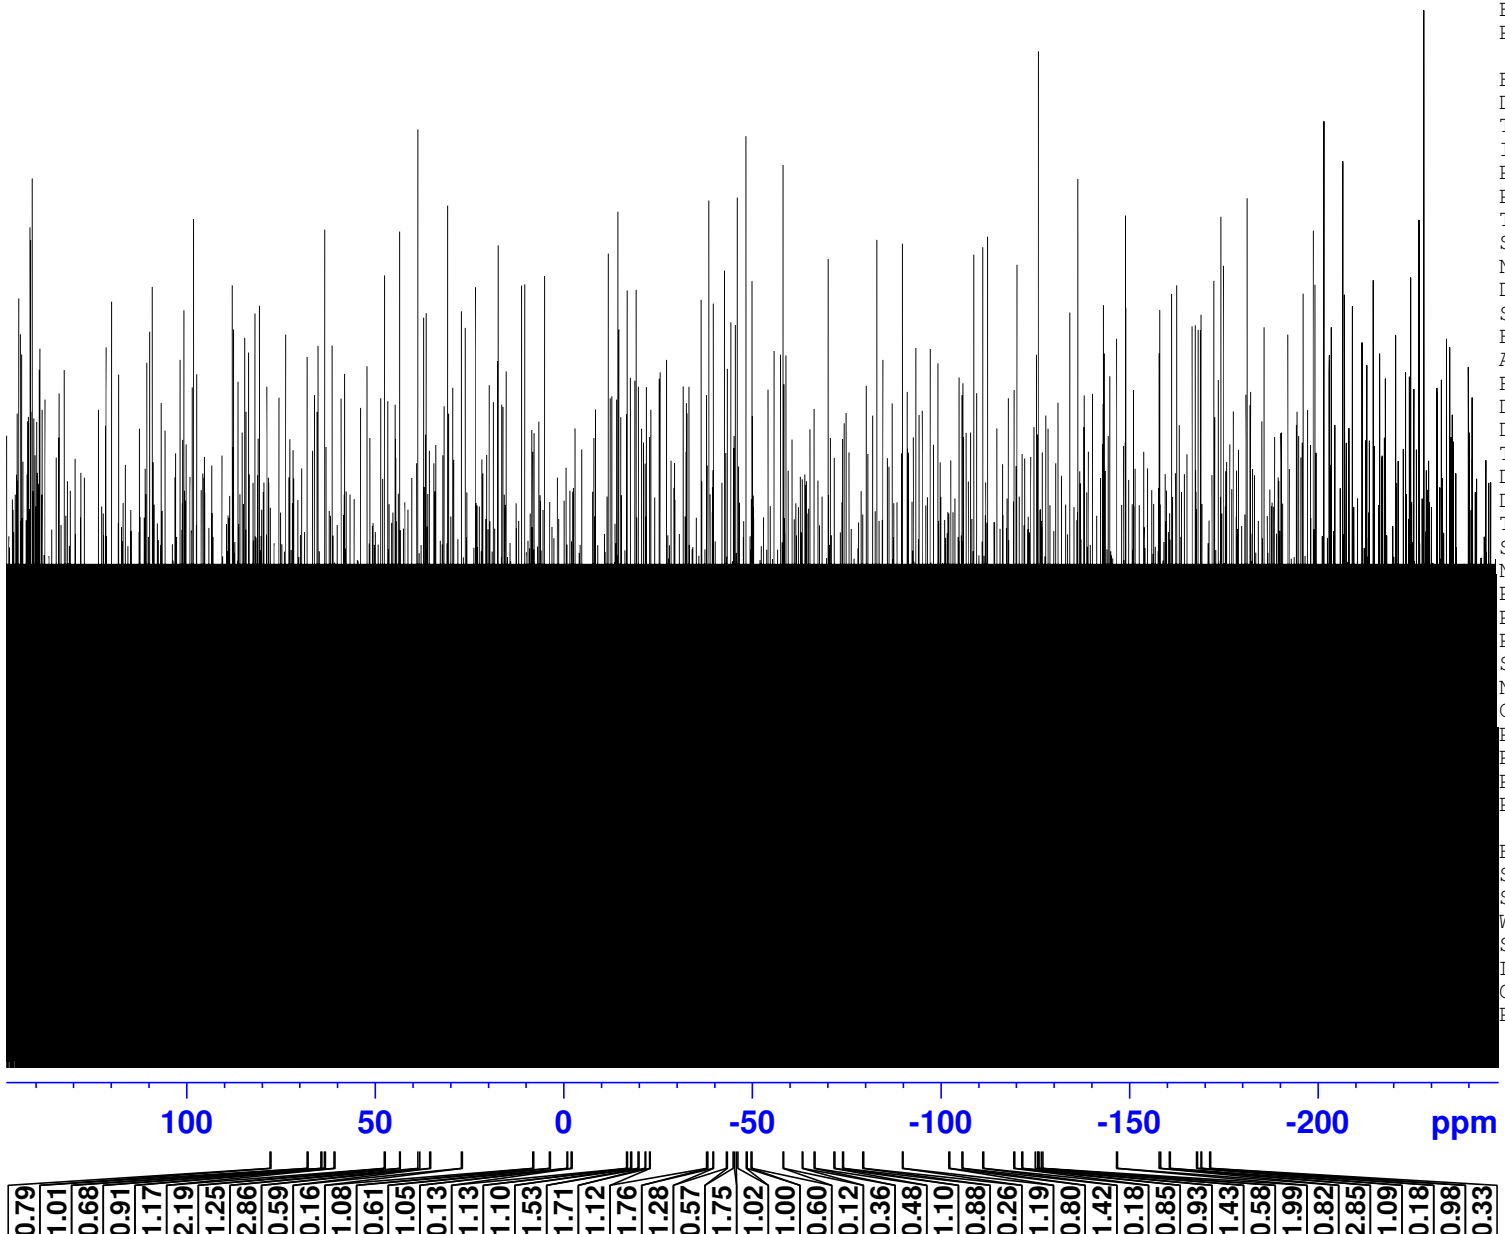


```
Current Data Parameters
NAME          X_20190221
EXPNO                102
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20190221
Time               14.14 h
INSTRUM            spect
PROBHD   Z824801_0046 (
PULPROG          zgpg30
TD                65536
SOLVENT           CDCl3
NS                   16
DS                    4
SWH            64102.562 Hz
FIDRES          1.956255 Hz
AQ             0.5111808 sec
RG                200.25
DW                 7.800 usec
DE                  6.50 usec
TE                 300.0 K
D1            2.00000000 sec
D11           0.03000000 sec
TD0                    1
SFO1         162.0079729 MHz
NUC1                 31P
P0                  2.67 usec
P1                  8.00 usec
PLW1         36.45100021 W
SFO2         400.2316009 MHz
NUC2                  1H
CPDPRG[2         waltz16
PCPD2              90.00 usec
PLW2         20.00000000 W
PLW12         0.23714000 W
PLW13         0.11928000 W

F2 - Processing parameters
SI                 32768
SF           162.0160737 MHz
WDW                   EM
SSB       0
LB                  1.00 Hz
GB        0
PC                  1.40
```